




Technischer Ausschuss

25.04.2023, Steinenbronn

Kläranlage Steinenbronn Aktueller Stand


Stefan Schuler, Jedele und Partner GmbH

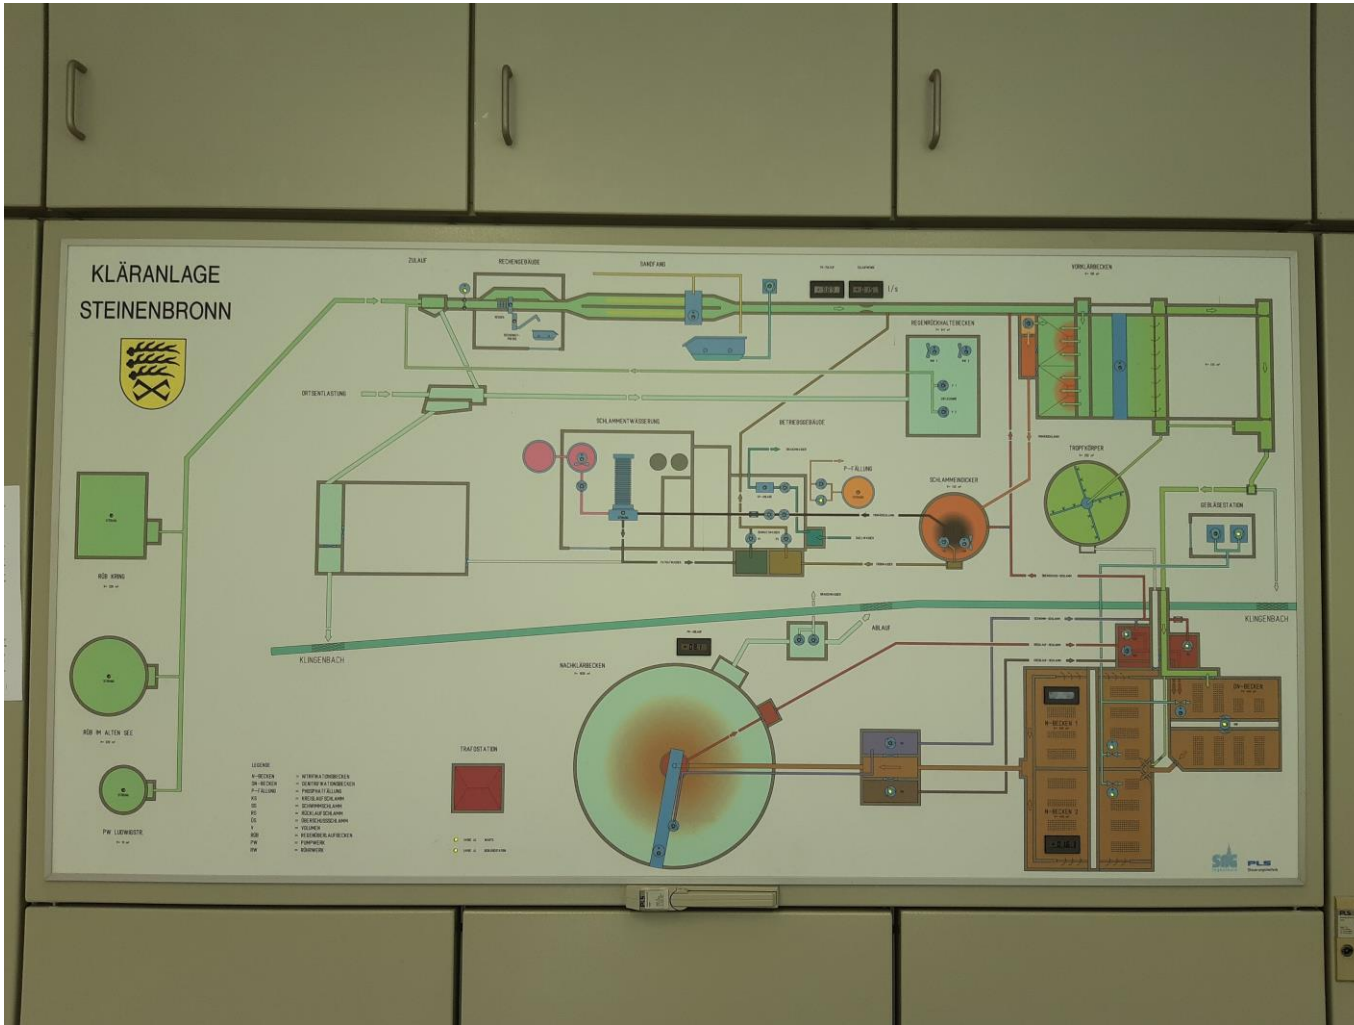

- Wasserrecht für Mischwasserbehandlung u. Kläranlage gültig bis 31.12.2025
- Gewässer im Bereich der Einleitungen (RÜB EZG und RÜB-Kläranlage) belastet
- Ablaufqualität der Kläranlage ist gut
- Auflagen für die Neuerteilung: abwassertechnische Konzeption, Schmutzfrachtberechnung, Gewässeruntersuchung
- Klärschlammverwertung: Mitglied beim ZV Klärschlammverwertung Böblingen
- Bisherige Klärschlammverwertung entfällt, Maßnahmen erforderlich

- Bestand Kläranlage und bisherige Schmutzfrachtberechnung
Festlegung auf 58 l/s ursprünglich 101 l/s
- Ausbaugröße Kläranlage 9.600 Einwohnerwerte (EW)
- Belastung Kläranlage rd. 9.000 EW Schwankungsbereich $\pm 10 \%$

- Zur Verbesserung der Gewässergüte Maßnahmen (Kläranlage / Mischwasserbehandlung) erforderlich
- Für die geplante Gemeindeentwicklung Maßnahmen (Kläranlage / Mischwasserbehandlung) erforderlich
- Abstimmung Mischwasserbehandlung – Kläranlage
- Abwassertechnische Konzeption für abgestimmte Hydraulik und zusätzliche EW
- Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen erforderlich

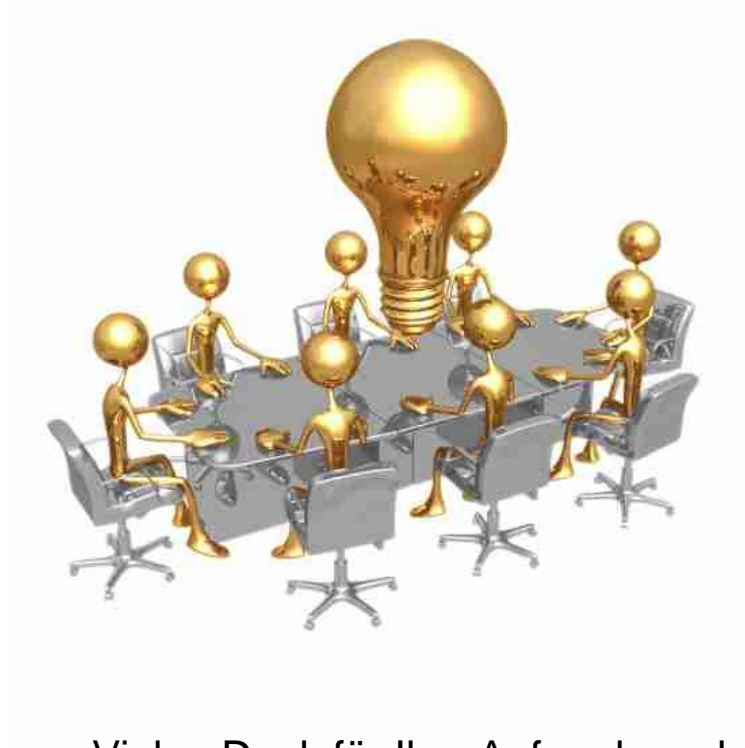

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Fragen?